

歩道切下げ等に伴う舗装復旧断面図

戸建駐車場(1台の出入り)

※周囲の状況により、表層を再生密粒度とする。

※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。

表層：開粒度	
○○	50
○再生碎石クラッシャーラン (RCO-40)	200
○○	
○○	

マンション及び事業者等駐車場

※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。


表層：再生密粒度	
基層：再生粗粒度	
○○	50
○○	50
○○	150
○○	150
○○	
○○	

重交通部(ガソリンスタンド等)

※状況によって、半たわみ性舗装を含む4層仕上げも可能とする。

※切下げ部に占用物件が埋設されている場合は、防護措置を講じること。

※MD-B1型

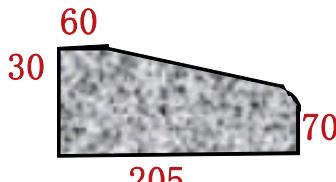

※マウンドアップ部




※1本斜とする。幹線道路ではL型一体（2mもの推奨）（国交省L型II型：MD-B1型orMD-B2型）

※横断歩道部はMD-B1型、すりつけはMT-B1型(尻上り)

※切下げ部は原則として下記構造のとおりとする。

D 13 200ピッチ	
○○	50
○○	200
○○	150
○○	150
○○	

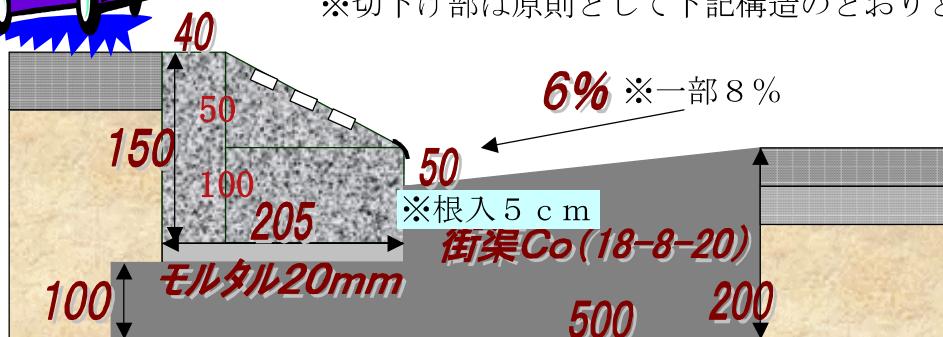

※この下、碎石は10cm

※縦断方向については、施工部分を復旧範囲とする。

※横断方向については、歩道幅員のうち歩道際から2mの範囲内に掘削部分がある場合には、全幅復旧を原則とする。